


Ryhmäkaapelin poikkipinta-alan mitoitus

$$\text{poikki pinta-ala mm}^2 = \frac{\text{kaapelin kuormitus (A)} \times \text{kaapelin pituus (m)}}{80}$$

Kaava tuottaa kaapelimitoituksen, joka sallii 15% jännitehäviön savunpoistotilanteessa.

tuuli- ja sadeanturi
WRS-S

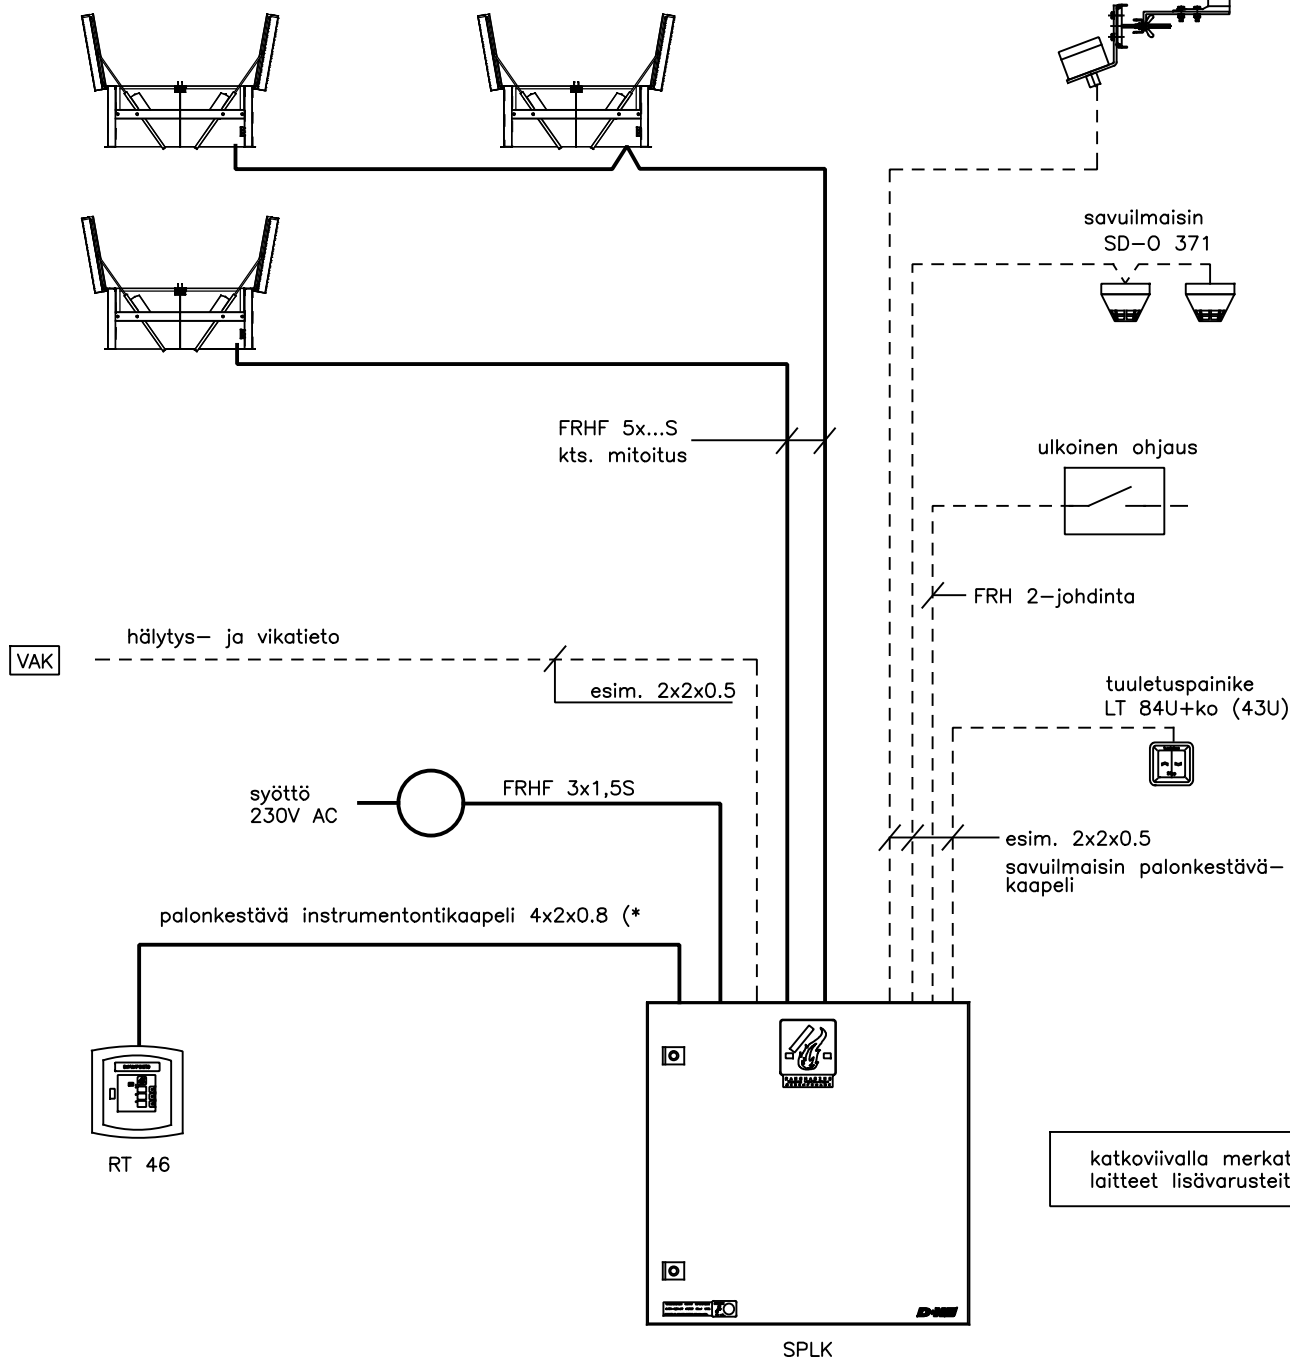

katkoviivalla merkatut
laitteet lisävarusteita.

Keskukset:

RZN 4408-K (310x310x100mm)
RZN 4416-M (500x500x210mm)
CPS-B1-5-0101 (310x310x104mm)
CPS-P1-010-0xxx (300x350x165mm)
CPS-P1-020-0202 (400x500x245mm)
CPS-P1-040-0202 (400x500x245mm)

*)

RT 46 $\rightarrow$ 6 johdinta

RT 45-2 $\rightarrow$ 12 johdinta